


# Schacht für Wasserzähler

## zeichnerische Darstellung und Dimensionierung

### Mindestanforderung



Schacht für Wasserzähler bei einzusetzenden Zählern der Größen  $Q_3 = 4 - 16 \text{ m}^3/\text{h}$

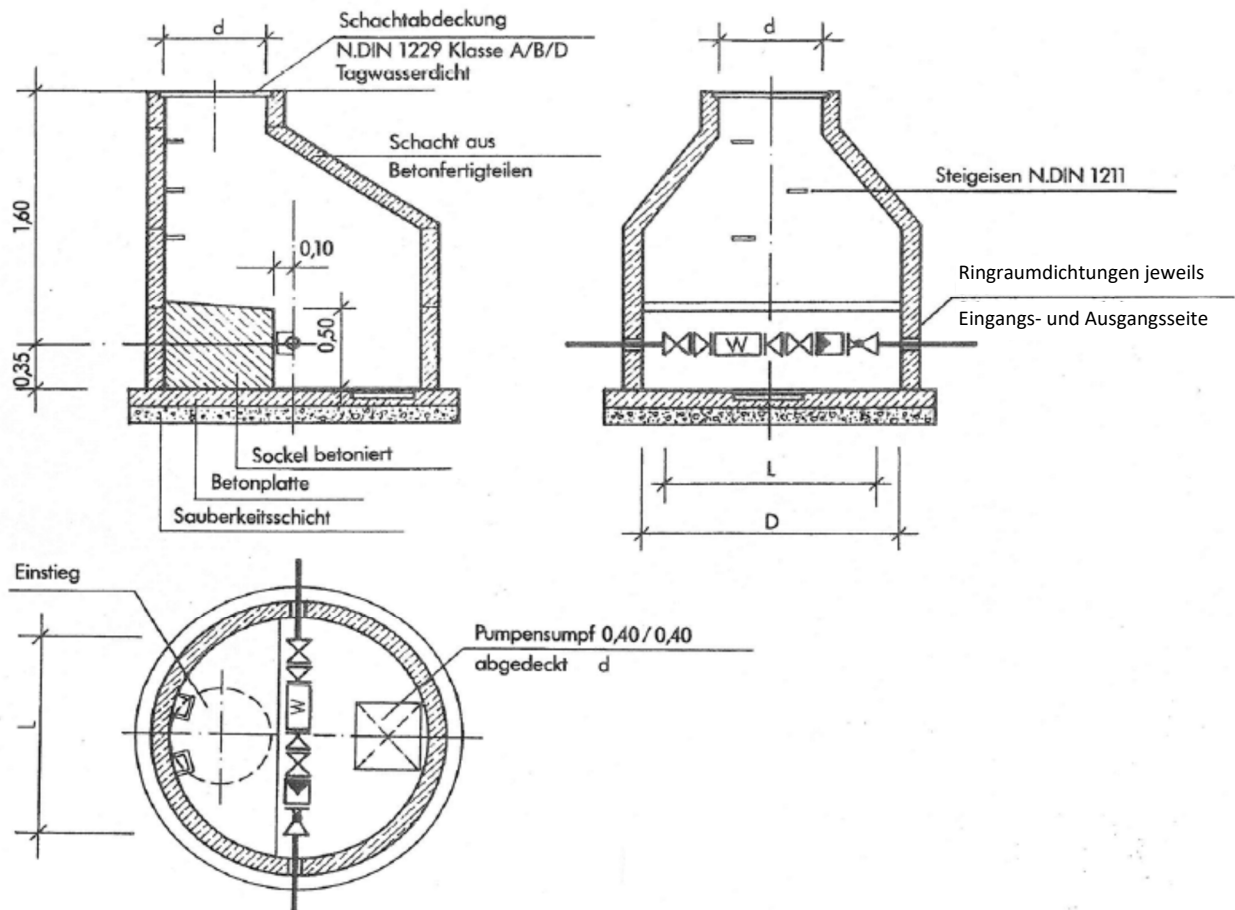

Im Grundwasser stehende Schächte sind wasserdicht auszuführen! Gegebenenfalls ist vor Auftrieb zu sichern.

Außendurchmesser Leitung	Wasserzählergröße	Dimensionierung		
		L (Montageachse)	D (Schacht innen)	d (Einstieg)
da	$Q_3$	L (Montageachse)	D (Schacht innen)	d (Einstieg)
[mm]	[ $\text{m}^3/\text{h}$ ]	[mm]	[mm]	[mm]
40	4	1000	1250	600
50	10	1250	1500	600
63	16	1500	2000	600

Alternativ können Zäblerschächte bei Einhaltung der benannten Vorgaben auch eckig sowie aus Kunststoff geformt sein.